
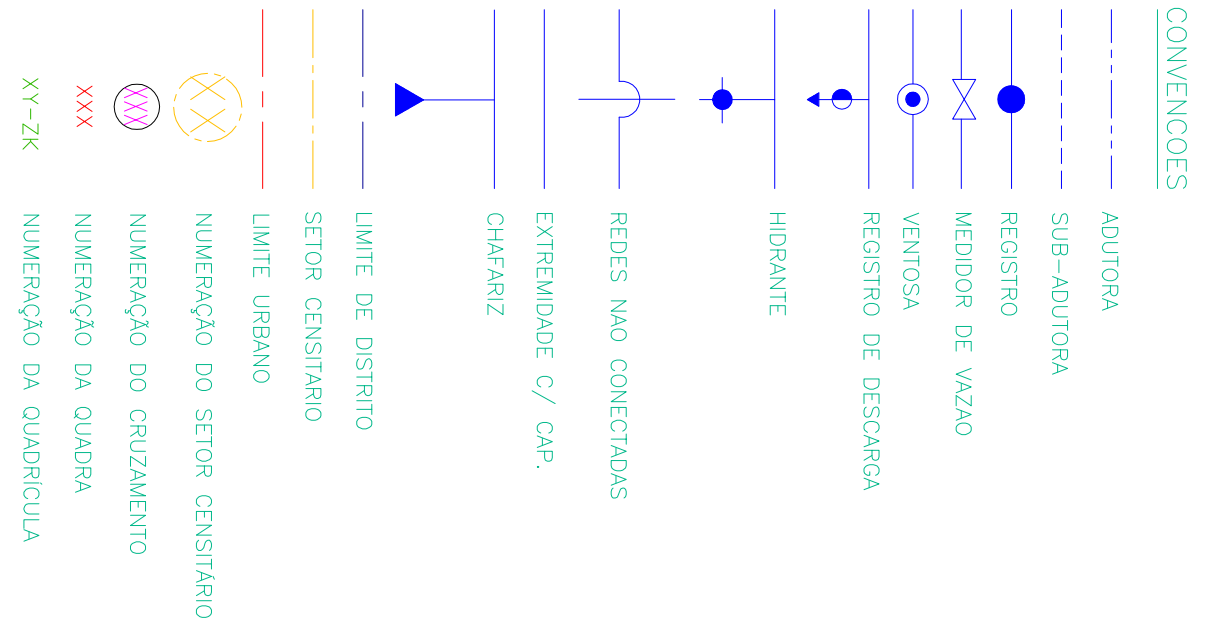


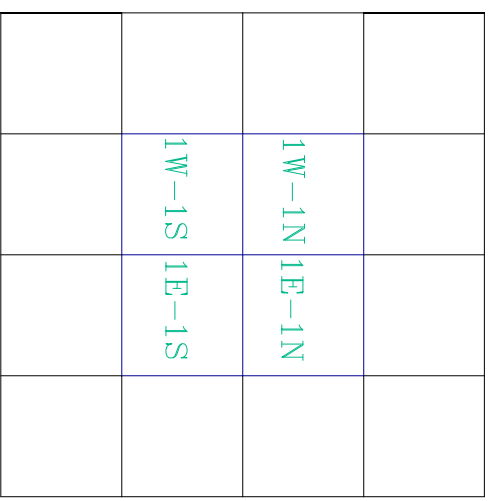

OBS: Diâmetro não cotado PVC DN 50 mm
Planta obtida através de processo de digitalização

Planta obtida através de processo de digitalização – Formato DWG

 **COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ**
DIRETORIA COMERCIAL – GERÊNCIA DE FATURAMENTO E ARRECADÇÃO

PROJETO DE CADASTRO OPERACIONAL DO INTERIOR

PLANTA GERAL DE REDE DE ÁGUA

CIDADE: PIAUÍNHA - 0006 - LOC. 514 UN-BAF BACIA DO ALTO JACUARIBE